




Фасад по оси "А"

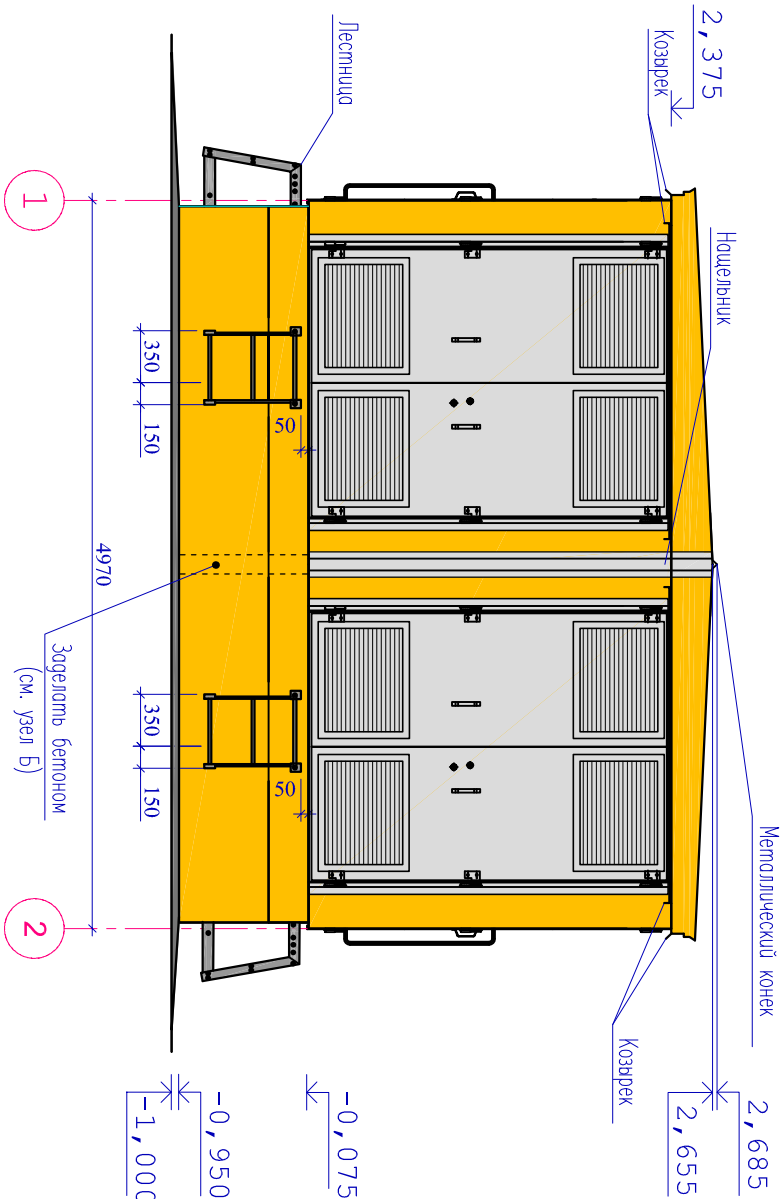

Фасад по оси "Б"

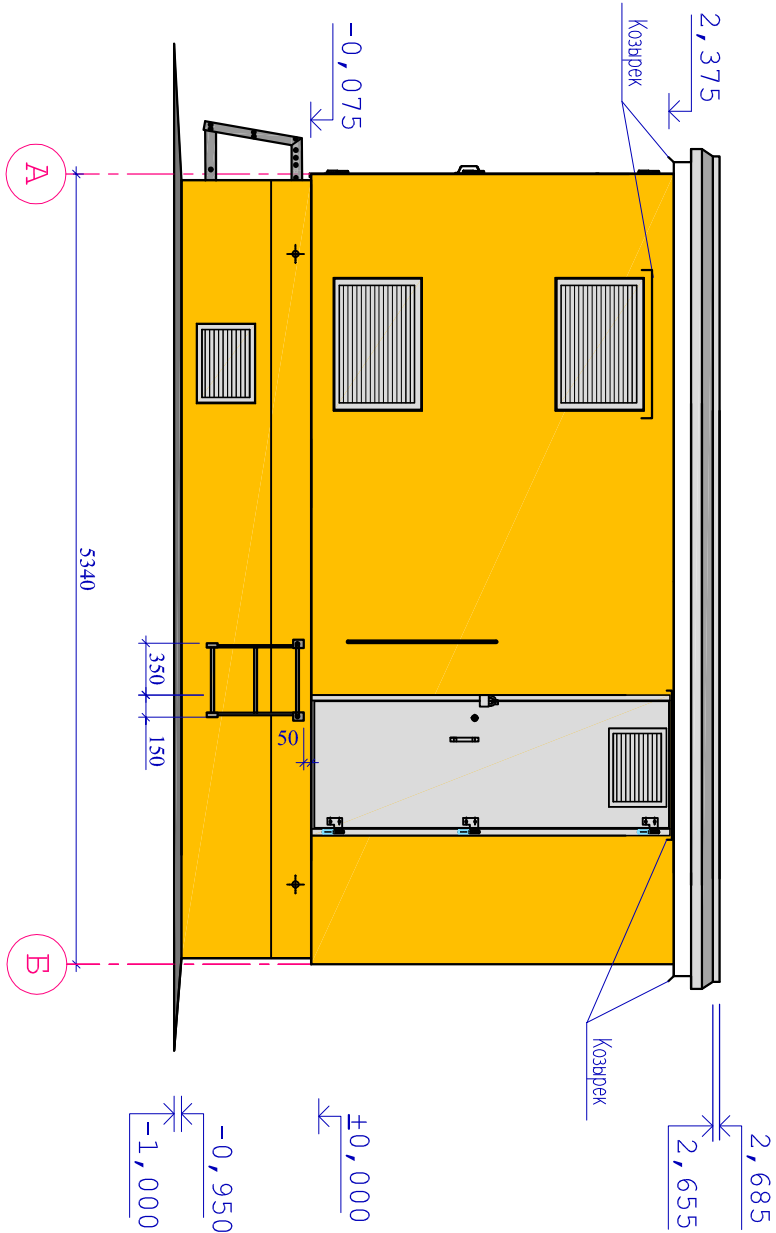

Фасад по оси "А"

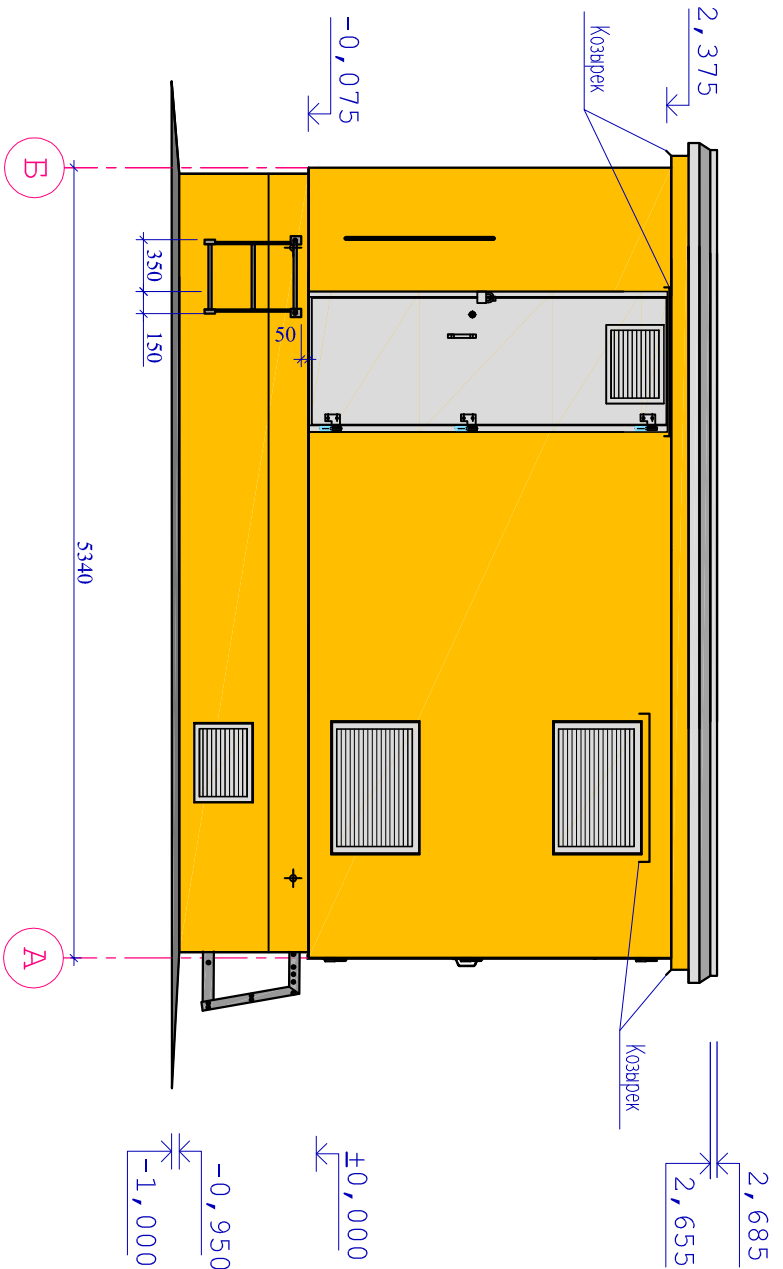





Примечание:

1. Оболочка БКТП изготавливается из объемных железобетонных сборных элементов.
2. Наружная поверхность БКТП окрашивается в заводских условиях фасадными красками колером принятым для серийных сооружений КС ОАО "Ленэнерго", либо по согласованию с архитектором района.
3. Наружные поверхности металлических изделий (ворот, решетки, лестниц) окрашиваются в заводских условиях эмалью ПФ 115 светло-серого цвета по грунтовке ГФ 21.
4. Кровля вдухсатная, покрывается двумя слоями изоласта, верхний с посыпкой. Водоотвод с кровли наружный неорганизованный.
5. Стяжки объемных прямиков по фасадам на всю высоту цоколя забетонировать, затереть и окрасить.

2 БКТП 1250/10(6)/0,4-АС

СОГЛАСОВАНО				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Филиал Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
«Кабельная сеть»
ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА
196084, Санкт-Петербург,
Масляный пер., д.6
тел. 316-27-24

Привязан				Исполнили	Шклярук А.Н.		12.08	подстанции в железобетонной оболочке на два трансформатора мощностью до 1250 кВА на напряжение 10(6) кВ		
				ТАП	Леонтьев М.В.		12.08		Лист 12	Листов 20
Привязал				Д.Контр.	Кононова Н.Н.		12.08		Фасады	000 "Эзис-Северо-запад" тел.: (812) 374-15-45 факс: (812) 371-66-60
Проверил				Согласовано	Кожкин А.А.		12.08			
Н. контр.										
Инв. N										