
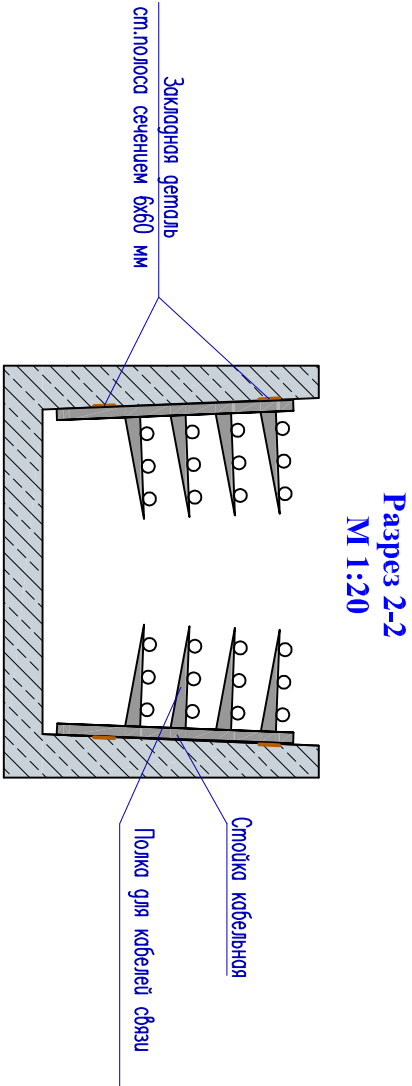
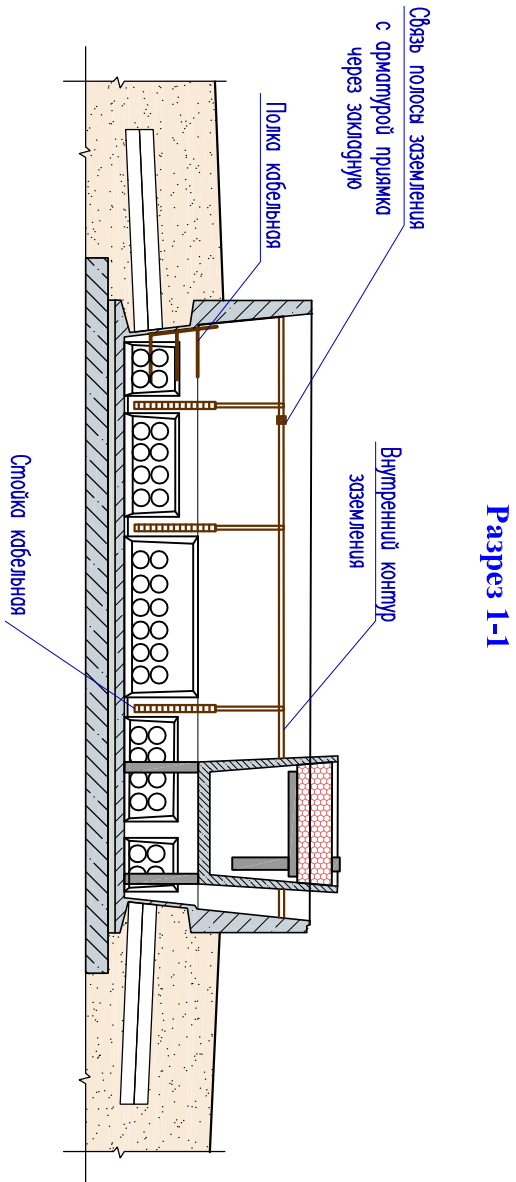
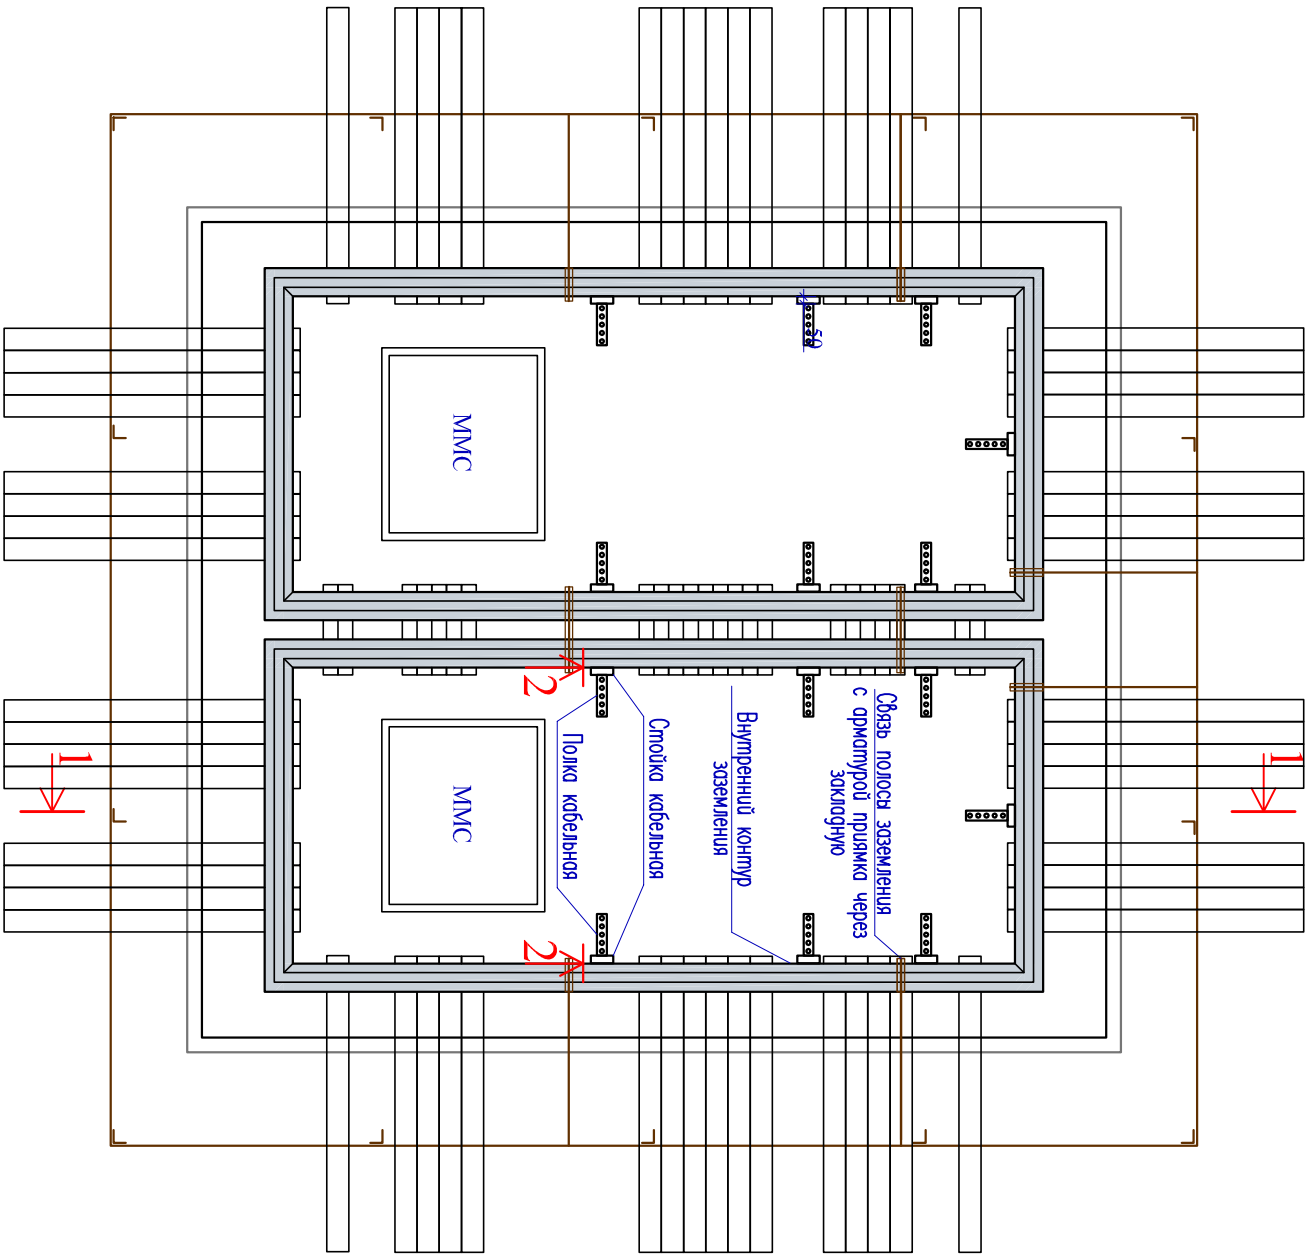



Схема выполнения кабельных полок и их заземления (пример)



Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
«Кабельная сеть»
Производственно-ремонтная служба
196084, Санкт-Петербург,
Мясницкий пер., д.6
тел. 316-27-24

Привязан			
Привязан			
Проверил			
Н. контр.			
Изм. N			

					<div>2 БКТП 1250/10(6)/0,4-АС</div>
Изм.	Листы	N° документа	Подпись	Дата	<div>Базовый альбом - 2009.</div> <div>Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке на два трансформатора мощностью до 1250 кВА на напряжение 10(6) кВ</div>
Исполнил		Шклярук А.Н.		12.08	
ГАП		Леонтьев М.В.		12.08	
Г.Контр.		Коноводова Н.Н.		12.08	
Согласовано		Ковшкин А.А.		12.08	
					<div>Схема выполнения кабельных полок и их заземления (пример)</div>
					<div>000 "Эзоис-Северо-запад"</div> <div>Тел.: (812) 374-15-45</div> <div>Факс: (812) 371-66-60</div>

Согласовано			
Изм.	Листы	№ документа	Подпись
Исполнил	Шклярук А.Н.	12.08	
ГАП	Леонтьев М.В.	12.08	
Г.Контр.	Коноводова Н.Н.	12.08	
Согласовано	Ковшкин А.А.	12.08	

Примечание:

1. Герметизация вводов кабельных линий в асбестоцементных трубах см. раздел проекта – "Электротехническая часть".